FLUORURO - VALORI RILEVATI

Punto di Prelievo	Metodo	Unità di Misura	Limite Concesso	ANNO 2009												ANNO 2010																								ANNO 2011												ANNO 2012												Valori Medi Rilevati
				Rapporto di prova del 27/01/2009	Rapporto di prova del 23/02/2009	Rapporto di prova del 27/03/2009	Rapporto di prova del 24/04/2009	Rapporto di prova del 26/05/2009	Rapporto di prova del 25/06/2009	Rapporto di prova del 24/07/2009	Rapporto di prova del 28/08/2009	Rapporto di prova del 29/09/2009	Rapporto di prova del 27/10/2009	Rapporto di prova del 25/11/2009	Rapporto di prova del 23/12/2009	Rapporto di prova del 25/01/2010	Rapporto di prova del 24/02/2010	Rapporto di prova del 30/03/2010	Rapporto di prova del 27/04/2010	Rapporto di prova del 27/05/2010	Rapporto di prova del 28/06/2010	Rapporto di prova del 30/06/2010	Rapporto di prova del 15/07/2010	Rapporto di prova del 27/07/2010	Rapporto di prova del 24/08/2010	Rapporto di prova del 24/09/2010	Rapporto di prova del 26/10/2010	Rapporto di prova del 26/11/2010	Rapporto di prova del 30/12/2010	Rapporto di prova del 28/01/2011	Rapporto di prova del 26/02/2011	Rapporto di prova del 22/03/2011	Rapporto di prova del 28/04/2011	Rapporto di prova del 25/05/2011	Rapporto di prova del 29/06/2011	Rapporto di prova del 28/07/2011	Rapporto di prova del 29/08/2011	Rapporto di prova del 26/09/2011	Rapporto di prova del 28/10/2011	Rapporto di prova del 30/11/2011	Rapporto di prova del 27/12/2011	Rapporto di prova del 26/01/2012	Rapporto di prova del 26/02/2012	Rapporto di prova del 19/03/2012	Rapporto di prova del 02/04/2012	Rapporto di prova del 27/04/2012	Rapporto di prova del 00/06/2012	Rapporto di prova del 00/07/2012	Rapporto di prova del 00/08/2012	Rapporto di prova del 00/09/2012	Rapporto di prova del 00/10/2012	Rapporto di prova del 00/11/2012	Rapporto di prova del 00/12/2012	
Sorgenti Nuove	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	1,38	1,20	1,32	1,33	1,52	1,50	1,52	1,72	1,49	1,45	1,41	1,26	1,41	1,45	1,41	1,47	1,42	1,48			1,45	1,38	1,37	1,32	1,40	1,46	1,42	1,32	1,30	1,37	1,74	1,84	1,46	1,48	1,78	1,65	1,67	1,50	1,48	1,36		1,43	1,39											1,46
Sorgenti Vecchie	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	1,38	1,26	1,33	1,37	1,53	1,52	1,53	1,71	1,56	1,49	1,40	1,31	1,40	1,46	1,45	1,50	1,46	1,45			1,47	1,42	1,40	1,38	1,41	1,45	1,48	1,33	1,33	1,38	1,79	1,82	1,42	1,49	1,75	1,70	1,73	1,41	1,50	1,33		1,39	1,52											1,48
Pozzi	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	1,35	1,22	1,31	1,32	1,48	1,49	1,54	1,68	1,57	1,48	1,37	1,29	1,42	1,37	1,43	1,47	1,43	1,47			1,45	1,37	1,32	1,36	1,41	1,44	1,46	1,49	1,28	1,36	1,48	1,47	1,46	1,47	1,76	1,68	1,46	1,44	1,36	1,34		1,40	1,47											1,44
Pozzo Nuovo	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	1,37	1,12	1,26	1,30	1,42	1,45	1,44	1,62	1,46	1,44	1,34	1,34	1,40	1,40	1,37	1,41	1,41	1,43			1,39	1,35	1,32	1,32	0	0	1,40	1,28	1,22	1,30	1,44	1,40	1,36	1,43	1,75	1,49	1	1,42	1,38	1,32		1,36	1,46											1,32
Grotte	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	2,02	1,53	1,57	1,63	1,80	1,89	1,73	2,18	2,04	2,10	1,85	1,74	1,78	1,71	1,74	1,81	1,77	1,80			2,10	1,99	2,05	1,95	2,34	2,08	2,10	1,65	1,81	1,96	2,20	2,20	2,16	2,20	2,30	2,20	2,16	2,17	2,06	2,04		1,94	2,08											1,96
Partitore A	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	1,49	1,38	1,46	1,46	1,63	1,67	2,04	1,83	1,74	1,64	1,59	1,54	1,65	1,56	1,64	1,59	1,61	1,65			1,83	2,01	1,60	1,47	1,71	1,74	1,86	1,53	1,43	1,64	1,91	1,91	1,81	1,93	1,93	2,05	1,98	1,76	1,73	1,49		1,52	1,74											1,69
Botte Tarquinia	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	1,50	1,37	1,45	1,45	1,65	1,64	1,65	1,99	1,68	1,83	1,53	1,61	1,60	1,58	1,60	1,61	1,64	1,67	2,10	1,50	1,87	2,00	1,50	1,48	1,75	1,74	1,78	1,46	1,42	1,68	1,94	1,95	1,81	1,88	1,94	2,10	2,00	1,74	1,72	1,68		1,70	1,70											1,70
Aurelia	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	1,50	1,30	1,20	1,33	1,29	1,54	1,46	1,83	1,80	1,58	1,57	1,39	1,45	1,44	1,41	1,38	1,38	1,45	1,41	1,48	1,46	1,40	1,38	1,29	1,30	1,43	1,50	1,41	1,34	1,27	1,32	1,46	1,42	1,44	1,45	1,73	1,80	1,88	1,50	1,49	1,38		1,43	1,45											1,46

valore — Valore oltre il limite concesso

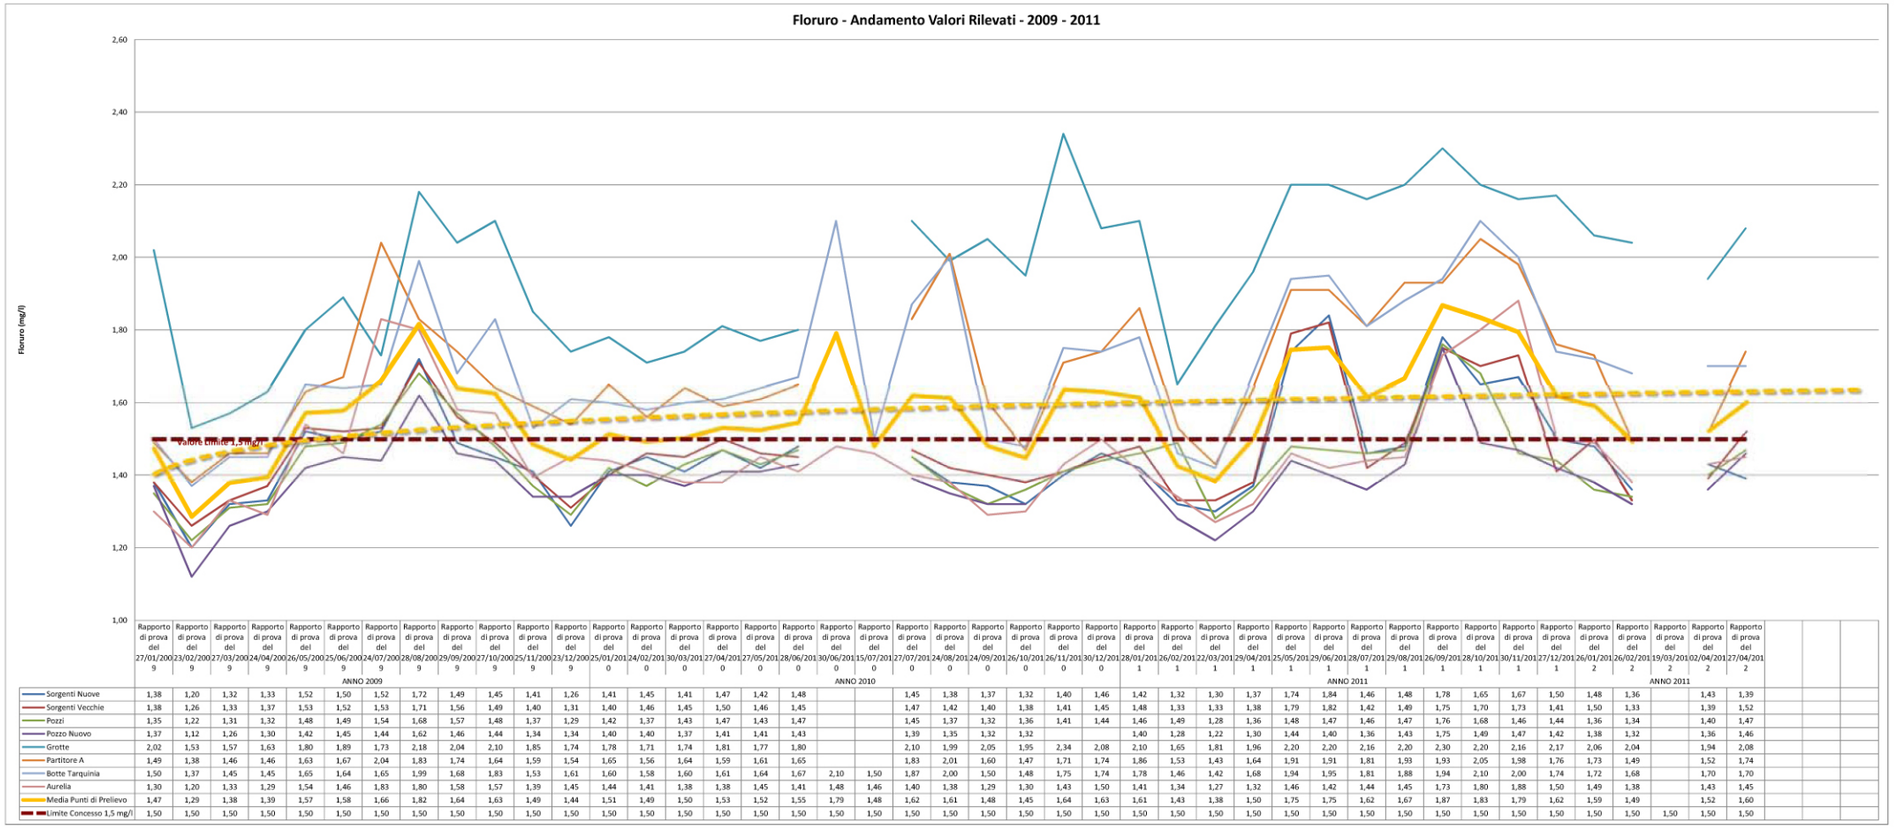

	Rapporto di prova del 27/01/2009	Rapporto di prova del 23/02/2009	Rapporto di prova del 27/03/2009	Rapporto di prova del 24/04/2009	Rapporto di prova del 26/05/2009	Rapporto di prova del 25/06/2009	Rapporto di prova del 24/07/2009	Rapporto di prova del 28/08/2009	Rapporto di prova del 29/09/2009	Rapporto di prova del 27/10/2009	Rapporto di prova del 25/11/2009	Rapporto di prova del 23/12/2009	Rapporto di prova del 25/01/2010	Rapporto di prova del 24/02/2010	Rapporto di prova del 30/03/2010	Rapporto di prova del 27/04/2010	Rapporto di prova del 27/05/2010	Rapporto di prova del 28/06/2010	Rapporto di prova del 30/06/2010	Rapporto di prova del 15/07/2010	Rapporto di prova del 27/07/2010	Rapporto di prova del 24/08/2010	Rapporto di prova del 24/09/2010	Rapporto di prova del 26/10/2010	Rapporto di prova del 26/11/2010	Rapporto di prova del 30/12/2010	Rapporto di prova del 28/01/2011	Rapporto di prova del 26/02/2011	Rapporto di prova del 22/03/2011	Rapporto di prova del 28/04/2011	Rapporto di prova del 25/05/2011	Rapporto di prova del 29/06/2011	Rapporto di prova del 28/07/2011	Rapporto di prova del 29/08/2011	Rapporto di prova del 26/09/2011	Rapporto di prova del 28/10/2011	Rapporto di prova del 30/11/2011	Rapporto di prova del 27/12/2011	Rapporto di prova del 26/01/2012	Rapporto di prova del 26/02/2012	Rapporto di prova del 19/03/2012	Rapporto di prova del 02/04/2012	Rapporto di prova del 27/04/2012
	ANNO 2009												ANNO 2010														ANNO 2011												ANNO 2011				
Sorgenti Nuove	1,38	1,20	1,32	1,33	1,52	1,50	1,52	1,72	1,49	1,45	1,41	1,26	1,41	1,45	1,41	1,47	1,42	1,48			1,45	1,38	1,37	1,32	1,40	1,46	1,42	1,32	1,30	1,37	1,74	1,84	1,46	1,48	1,78	1,65	1,67	1,50	1,48	1,36		1,43	1,39
Sorgenti Vecchie	1,38	1,26	1,33	1,37	1,53	1,52	1,53	1,71	1,56	1,49	1,40	1,31	1,40	1,46	1,45	1,50	1,46	1,45			1,47	1,42	1,40	1,38	1,41	1,45	1,48	1,33	1,33	1,38	1,79	1,82	1,42	1,49	1,75	1,70	1,73	1,41	1,50	1,33		1,39	1,52
Pozzi	1,35	1,22	1,31	1,32	1,48	1,49	1,54	1,68	1,57	1,48	1,37	1,29	1,42	1,37	1,43	1,47	1,43	1,47			1,45	1,37	1,32	1,36	1,41	1,44	1,46	1,49	1,28	1,36	1,48	1,47	1,46	1,47	1,76	1,68	1,46	1,44	1,36	1,34		1,40	1,47
Pozzo Nuovo	1,37	1,12	1,26	1,30	1,42	1,45	1,44	1,62	1,46	1,44	1,34	1,34	1,40	1,40	1,37	1,41	1,41	1,43			1,39	1,35	1,32	1,32			1,40	1,28	1,22	1,30	1,44	1,40	1,36	1,43	1,75	1,49	1,47	1,42	1,38	1,32		1,36	1,46
Grotte	2,02	1,53	1,57	1,63	1,80	1,89	1,73	2,18	2,04	2,10	1,85	1,74	1,78	1,71	1,74	1,81	1,77	1,80			2,10	1,99	2,05	1,95	2,34	2,08	2,10	1,65	1,81	1,96	2,20	2,20	2,16	2,20	2,30	2,20	2,16	2,17	2,06	2,04		1,94	2,08
Partitore A	1,49	1,38	1,46	1,46	1,63	1,67	2,04	1,83	1,74	1,64	1,59	1,54	1,65	1,56	1,64	1,59	1,61	1,65			1,83	2,01	1,60	1,47	1,71	1,74	1,86	1,53	1,43	1,64	1,91	1,91	1,81	1,93	1,93	2,05	1,98	1,76	1,73	1,49		1,52	1,74
Botte Tarquinia	1,50	1,37	1,45	1,45	1,65	1,64	1,65	1,99	1,68	1,83	1,53	1,61	1,60	1,58	1,60	1,61	1,64	1,67	2,10	1,50	1,87	2,00	1,50	1,48	1,75	1,74	1,78	1,46	1,42	1,68	1,94	1,95	1,81	1,88	1,94	2,10	2,00	1,74	1,72	1,68		1,70	1,70
Aurelia	1,30	1,20	1,33	1,29	1,54	1,46	1,83	1,80	1,58	1,57	1,39	1,45	1,44	1,41	1,38	1,38	1,45	1,41	1,48	1,46	1,40	1,38	1,29	1,30	1,43	1,50	1,41	1,34	1,27	1,32	1,46	1,42	1,44	1,45	1,73	1,80	1,88	1,50	1,49	1,38		1,43	1,45
Media Punti di Prelievo	1,47	1,29	1,38	1,39	1,57	1,58	1,66	1,82	1,64	1,63	1,49	1,44	1,51	1,49	1,50	1,53	1,52	1,55	1,79	1,48	1,62	1,61	1,48	1,45	1,64	1,63	1,61	1,43	1,38	1,50	1,75	1,75	1,62	1,67	1,87	1,83	1,79	1,62	1,59	1,49		1,52	1,60
Limite Concesso 1,5 mg/l	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50