ARSENICO - VALORI RILEVATI

Punto di prelievo	Metodo	Unità di Misura	Limite Concesso	ANNO 2009												ANNO 2010														ANNO 2011														ANNO 2012												Valori Medi Rilevati
				Rapporto di prova del 27/01/2009	Rapporto di prova del 23/02/2009	Rapporto di prova del 27/03/2009	Rapporto di prova del 24/04/2009	Rapporto di prova del 26/05/2009	Rapporto di prova del 25/06/2009	Rapporto di prova del 24/07/2009	Rapporto di prova del 28/08/2009	Rapporto di prova del 29/09/2009	Rapporto di prova del 27/10/2009	Rapporto di prova del 25/11/2009	Rapporto di prova del 23/12/2009	Rapporto di prova del 25/01/2010	Rapporto di prova del 24/02/2010	Rapporto di prova del 30/03/2010	Rapporto di prova del 27/04/2010	Rapporto di prova del 27/05/2010	Rapporto di prova del 28/06/2010	Rapporto di prova del 30/06/2010	Rapporto di prova del 15/07/2010	Rapporto di prova del 27/07/2010	Rapporto di prova del 24/08/2010	Rapporto di prova del 24/09/2010	Rapporto di prova del 26/10/2010	Rapporto di prova del 26/11/2010	Rapporto di prova del 15/12/2010	Rapporto di prova del 30/12/2010	Rapporto di prova del 28/01/2011	Rapporto di prova del 26/02/2011	Rapporto di prova del 22/03/2011	Rapporto di prova del 29/04/2011	Rapporto di prova del 25/05/2011	Rapporto di prova del 29/06/2011	Rapporto di prova del 28/07/2011	Rapporto di prova del 29/08/2011	Rapporto di prova del 26/09/2011	Rapporto di prova del 28/10/2011	Rapporto di prova del 30/11/2011	Rapporto di prova del 27/12/2011	Rapporto di prova del 26/01/2012	Rapporto di prova del 26/02/2012	Rapporto di prova del 19/03/2012	Rapporto di prova del 02/04/2012	Rapporto di prova del 27/04/2012	Rapporto di prova del 00/06/2012	Rapporto di prova del 00/07/2012	Rapporto di prova del 00/08/2012	Rapporto di prova del 00/09/2012	Rapporto di prova del 00/10/2012	Rapporto di prova del 00/11/2012	Rapporto di prova del 00/12/2012	
Sorgenti Nuove	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	12,80	12,40	12,00	11,70	11,00	12,90	10,30	10,70	12,80	13,20	11,90	10,60	12,40	10,20	10,60	10,20	11,70	9,64			12,30	11,30	10,70	10,50	10,70		10,20	8,70	18,50	14,00	9,61	6,43	8,58	9,65	10,30	12,60	12,10	12,60	11,90	9,86	12,50		12,00	11,40										11,34
Sorgenti Vecchie	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	12,90	12,10	16,50	15,80	11,70	13,40	10,90	11,10	13,30	13,60	12,10	11,00	11,90	11,10	10,90	10,40	11,40	10,30			10,90	11,00	11,50	10,70	9,43		9,34	9,16	15,90	13,40	10,60	12,20	11,70	10,50	9,28	11,70	11,70	13,50	10,90	10,20	12,20		11,80	11,20										11,73
Pozzi	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	12,90	11,60	11,90	12,40	12,80	12,00	12,40	10,90	10,50	13,40	11,30	10,70	12,40	11,30	10,70	12,40	10,40	10,70			11,30	10,70	11,70	10,80	10,80		10,20	9,98	18,00	14,50	10,80	9,03	9,53	9,70	9,24	10,90	14,00	9,46	12,90	11,60	11,30		11,50	10,90										11,51
Pozzo Nuovo	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	13,00	13,40	18,40	17,60	12,20	13,00	16,10	11,40	10,90	14,00	12,90	11,30	11,80	10,90	10,30	10,70	12,10	11,20			10,70	10,30	10,90	11,20				9,15	17,90	14,90	10,70	10,10	10,50	10,70	14,20	11,70	10,90	12,00	10,50	9,48	14,00		12,90	12,20										12,27
Grotte	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	11,00	11,10	12,70	12,50	11,70	11,50	13,90	14,10	11,40	13,30	10,60	9,74	10,30	10,50	10,30	9,31	12,20	10,90			9,70	12,00	10,20	10,50	7,35		9,10	11,70	14,60	13,50	9,90	10,60	10,90	11,10	11,80	14,00	14,50	11,70	14,00	10,90	9,38		10,40	10,60										11,39
Partitore A	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	11,20	11,00	11,90	11,50	13,80	11,00	13,40	10,20	12,00	13,30	12,10	13,20	14,20	10,40	11,20	9,70	13,20	12,80			9,14	8,94	12,20	11,90	14,70		9,15	9,99	14,00	12,70	12,40	13,10	12,70	12,20	9,37	10,40	10,30	9,75	10,00	10,20	10,90		11,20	11,00										11,56
Botte Tarquinia	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	14,60	13,10	12,50	12,00	12,40	11,70	12,10	11,80	11,80	10,90	10,91	10,92	10,92	9,83	11,10	8,78	11,70	12,40	12,00	10,00	13,90	9,20	11,50	11,00	10,50	10,10	10,80	10,00	20,50	12,50	9,77	9,90	10,10	10,20	9,90	13,20	11,00	13,10	10,80	11,70	11,00	10,90	10,20	10,50										11,45
Aurelia	EPA 200.9 1998	µg/l	20,00	12,60	11,70	16,20	16,70	11,90	14,00	16,90	17,60	11,70	9,53	10,70	11,90	10,20	9,30	10,20	10,30	13,00	13,00	12,10	8,60	12,00	10,70	12,50	11,60	13,50	10,00	10,50	9,70	21,20	13,90	9,44	7,80	9,15	11,40	14,70	12,30	10,90	9,68	11,20	9,70	10,50		10,70	11,00										11,91

valore — Valore oltre il limite concesso

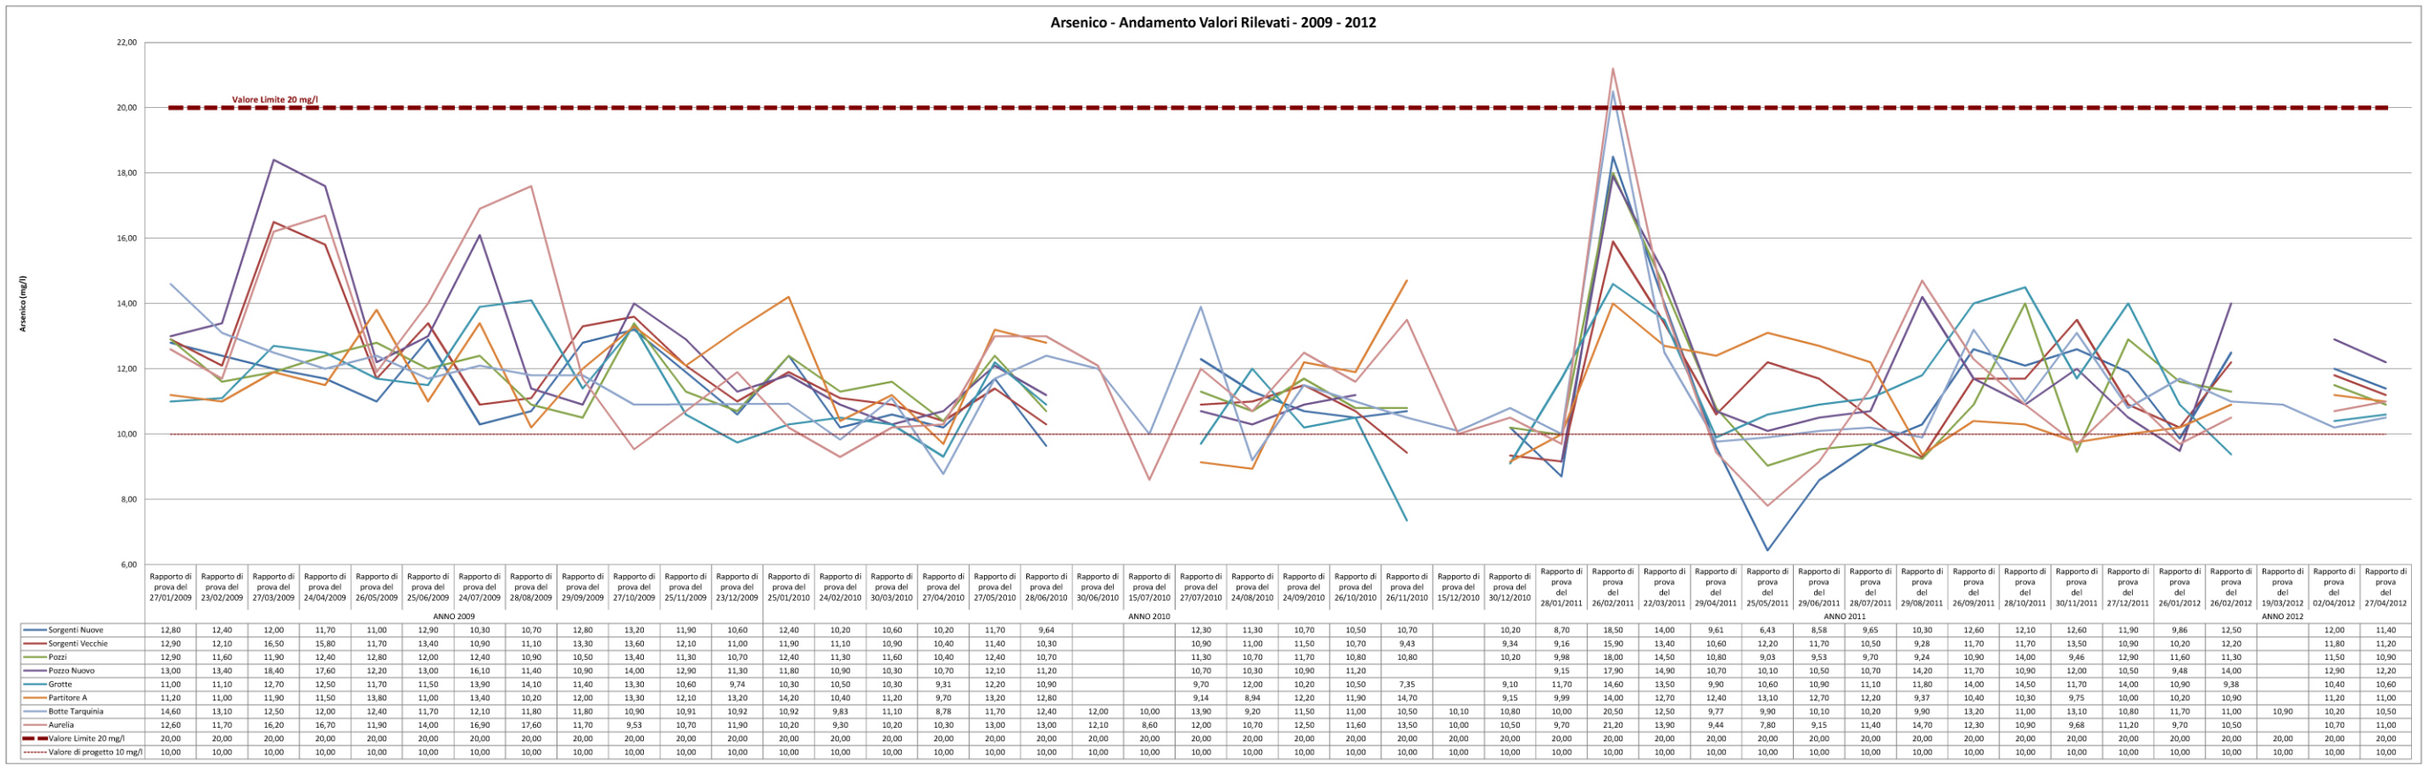
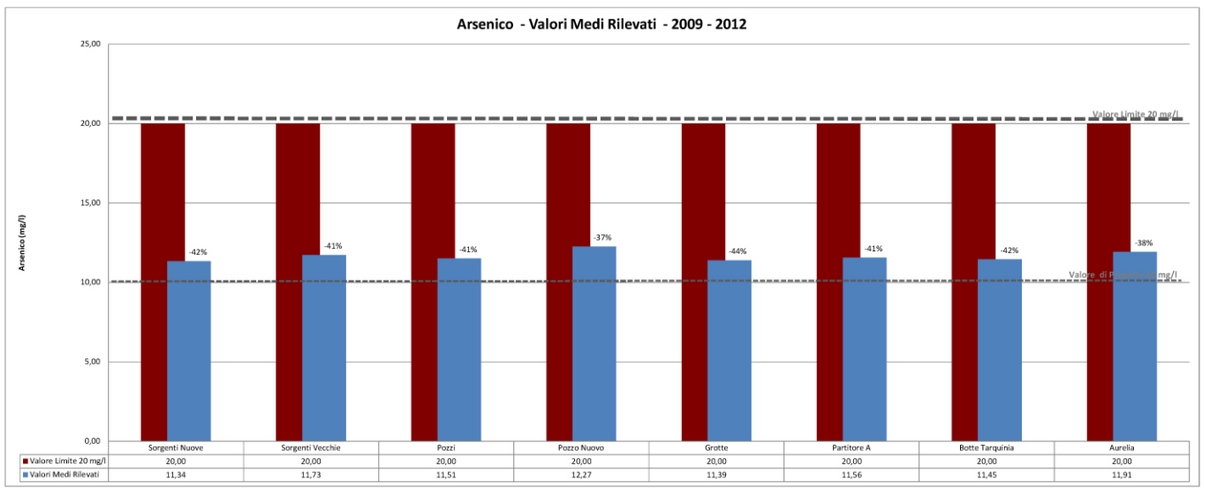
	Rapporto di prova del 27/01/2009	Rapporto di prova del 23/02/2009	Rapporto di prova del 27/03/2009	Rapporto di prova del 24/04/2009	Rapporto di prova del 26/05/2009	Rapporto di prova del 25/06/2009	Rapporto di prova del 24/07/2009	Rapporto di prova del 28/08/2009	Rapporto di prova del 29/09/2009	Rapporto di prova del 27/10/2009	Rapporto di prova del 25/11/2009	Rapporto di prova del 23/12/2009	Rapporto di prova del 25/01/2010	Rapporto di prova del 24/02/2010	Rapporto di prova del 30/03/2010	Rapporto di prova del 27/04/2010	Rapporto di prova del 27/05/2010	Rapporto di prova del 28/06/2010	Rapporto di prova del 30/06/2010	Rapporto di prova del 15/07/2010	Rapporto di prova del 27/07/2010	Rapporto di prova del 24/08/2010	Rapporto di prova del 24/09/2010	Rapporto di prova del 26/10/2010	Rapporto di prova del 26/11/2010	Rapporto di prova del 15/12/2010	Rapporto di prova del 30/12/2010	Rapporto di prova del 28/01/2011	Rapporto di prova del 26/02/2011	Rapporto di prova del 22/03/2011	Rapporto di prova del 29/04/2011	Rapporto di prova del 25/05/2011	Rapporto di prova del 29/06/2011	Rapporto di prova del 28/07/2011	Rapporto di prova del 29/08/2011	Rapporto di prova del 26/09/2011	Rapporto di prova del 28/10/2011	Rapporto di prova del 30/11/2011	Rapporto di prova del 27/12/2011	Rapporto di prova del 26/01/2012	Rapporto di prova del 26/02/2012	Rapporto di prova del 19/03/2012	Rapporto di prova del 02/04/2012	Rapporto di prova del 27/04/2012
	ANNO 2009												ANNO 2010																ANNO 2011												ANNO 2012					
Sorgenti Nuove	12,80	12,40	12,00	11,70	11,00	12,90	10,30	10,70	12,80	13,20	11,90	10,60	12,40	10,20	10,60	10,20	11,70	9,64			12,30	11,30	10,70	10,50	10,70		10,20	8,70	18,50	14,00	9,61	6,43	8,58	9,65	10,30	12,60	12,10	12,60	11,90	9,86	12,50		12,00	11,40
Sorgenti Vecchie	12,90	12,10	16,50	15,80	11,70	13,40	10,90	11,10	13,30	13,60	12,10	11,00	11,90	11,10	10,90	10,40	11,40	10,30			10,90	11,00	11,50	10,70	9,43		9,34	9,16	15,90	13,40	10,60	12,20	11,70	10,50	9,28	11,70	11,70	13,50	10,90	10,20	12,20		11,80	11,20
Pozzi	12,90	11,60	11,90	12,40	12,80	12,00	12,40	10,90	10,50	13,40	11,30	10,70	12,40	11,30	11,60	10,40	12,40	10,70			11,30	10,70	11,70	10,80	10,80		10,20	9,98	18,00	14,50	10,80	9,03	9,53	9,70	9,24	10,90	14,00	9,46	12,90	11,60	11,30		11,50	10,90
Pozzo Nuovo	13,00	13,40	18,40	17,60	12,20	13,00	16,10	11,40	10,90	14,00	12,90	11,30	11,80	10,90	10,30	10,70	12,10	11,20			10,70	10,30	10,90	11,20				9,15	17,90	14,90	10,70	10,10	10,50	10,70	14,20	11,70	10,90	12,00	10,50	9,48	14,00		12,90	12,20
Grotte	11,00	11,10	12,70	12,50	11,70	11,50	13,90	14,10	11,40	13,30	10,60	9,74	10,30	10,50	10,30	9,31	12,20	10,90			9,70	12,00	10,20	10,50	7,35		9,10	11,70	14,60	13,50	9,90	10,60	10,90	11,10	11,80	14,00	14,50	11,70	14,00	10,90	9,38		10,40	10,60
Partitore A	11,20	11,00	11,90	11,50	13,80	11,00	13,40	10,20	12,00	13,30	12,10	13,20	14,20	10,40	11,20	9,70	13,20	12,80			9,14	8,94	12,20	11,90	14,70		9,15	9,99	14,00	12,70	12,40	13,10	12,70	12,20	9,37	10,40	10,30	9,75	10,00	10,20	10,90		11,20	11,00
Botte Tarquinia	14,60	13,10	12,50	12,00	12,40	11,70	12,10	11,80	11,80	10,90	10,91	10,92	10,92	9,83	11,10	8,78	11,70	12,40	12,00	10,00	13,90	9,20	11,50	11,00	10,50	10,10	10,80	10,00	20,50	12,50	9,77	9,90	10,10	10,20	9,90	13,20	11,00	13,10	10,80	11,70	11,00	10,90	10,20	10,50		
Aurelia	12,60	11,70	16,20	16,70	11,90	14,00	16,90	17,60	11,70	9,53	10,70	11,90	10,20	9,30	10,20	10,30	13,00	13,00	12,10	8,60	12,00	10,70	12,50	11,60	13,50	10,00	10,50	9,70	21,20	13,90	9,44	7,80	9,15	11,40	14,70	12,30	10,90	9,68	11,20	9,70	10,50		10,70	11,00
Valore Limite 20 mg/l	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Valore di progetto 10 mg/l	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00